


§ 1-10 那覇処理区幹線図

凡 例

緑線	安部幹線
黄線	那覇幹線
赤線	小波幹線
青線	南風原幹線
紫線	津嘉山幹線
黒線	放流幹線
白線	認可外幹線
斜線	那覇浄化センター
赤丸	中継ポンプ場

管種凡例

RC	管
P	ヒューム管
V	推進管
G	レジン管
D	ガラス管
P	ダクタイル管
A	プレストコンクリート管
C	石綿コンクリート管
S	セメント管
H	ヒュームパイプ
V	P管
V	U管

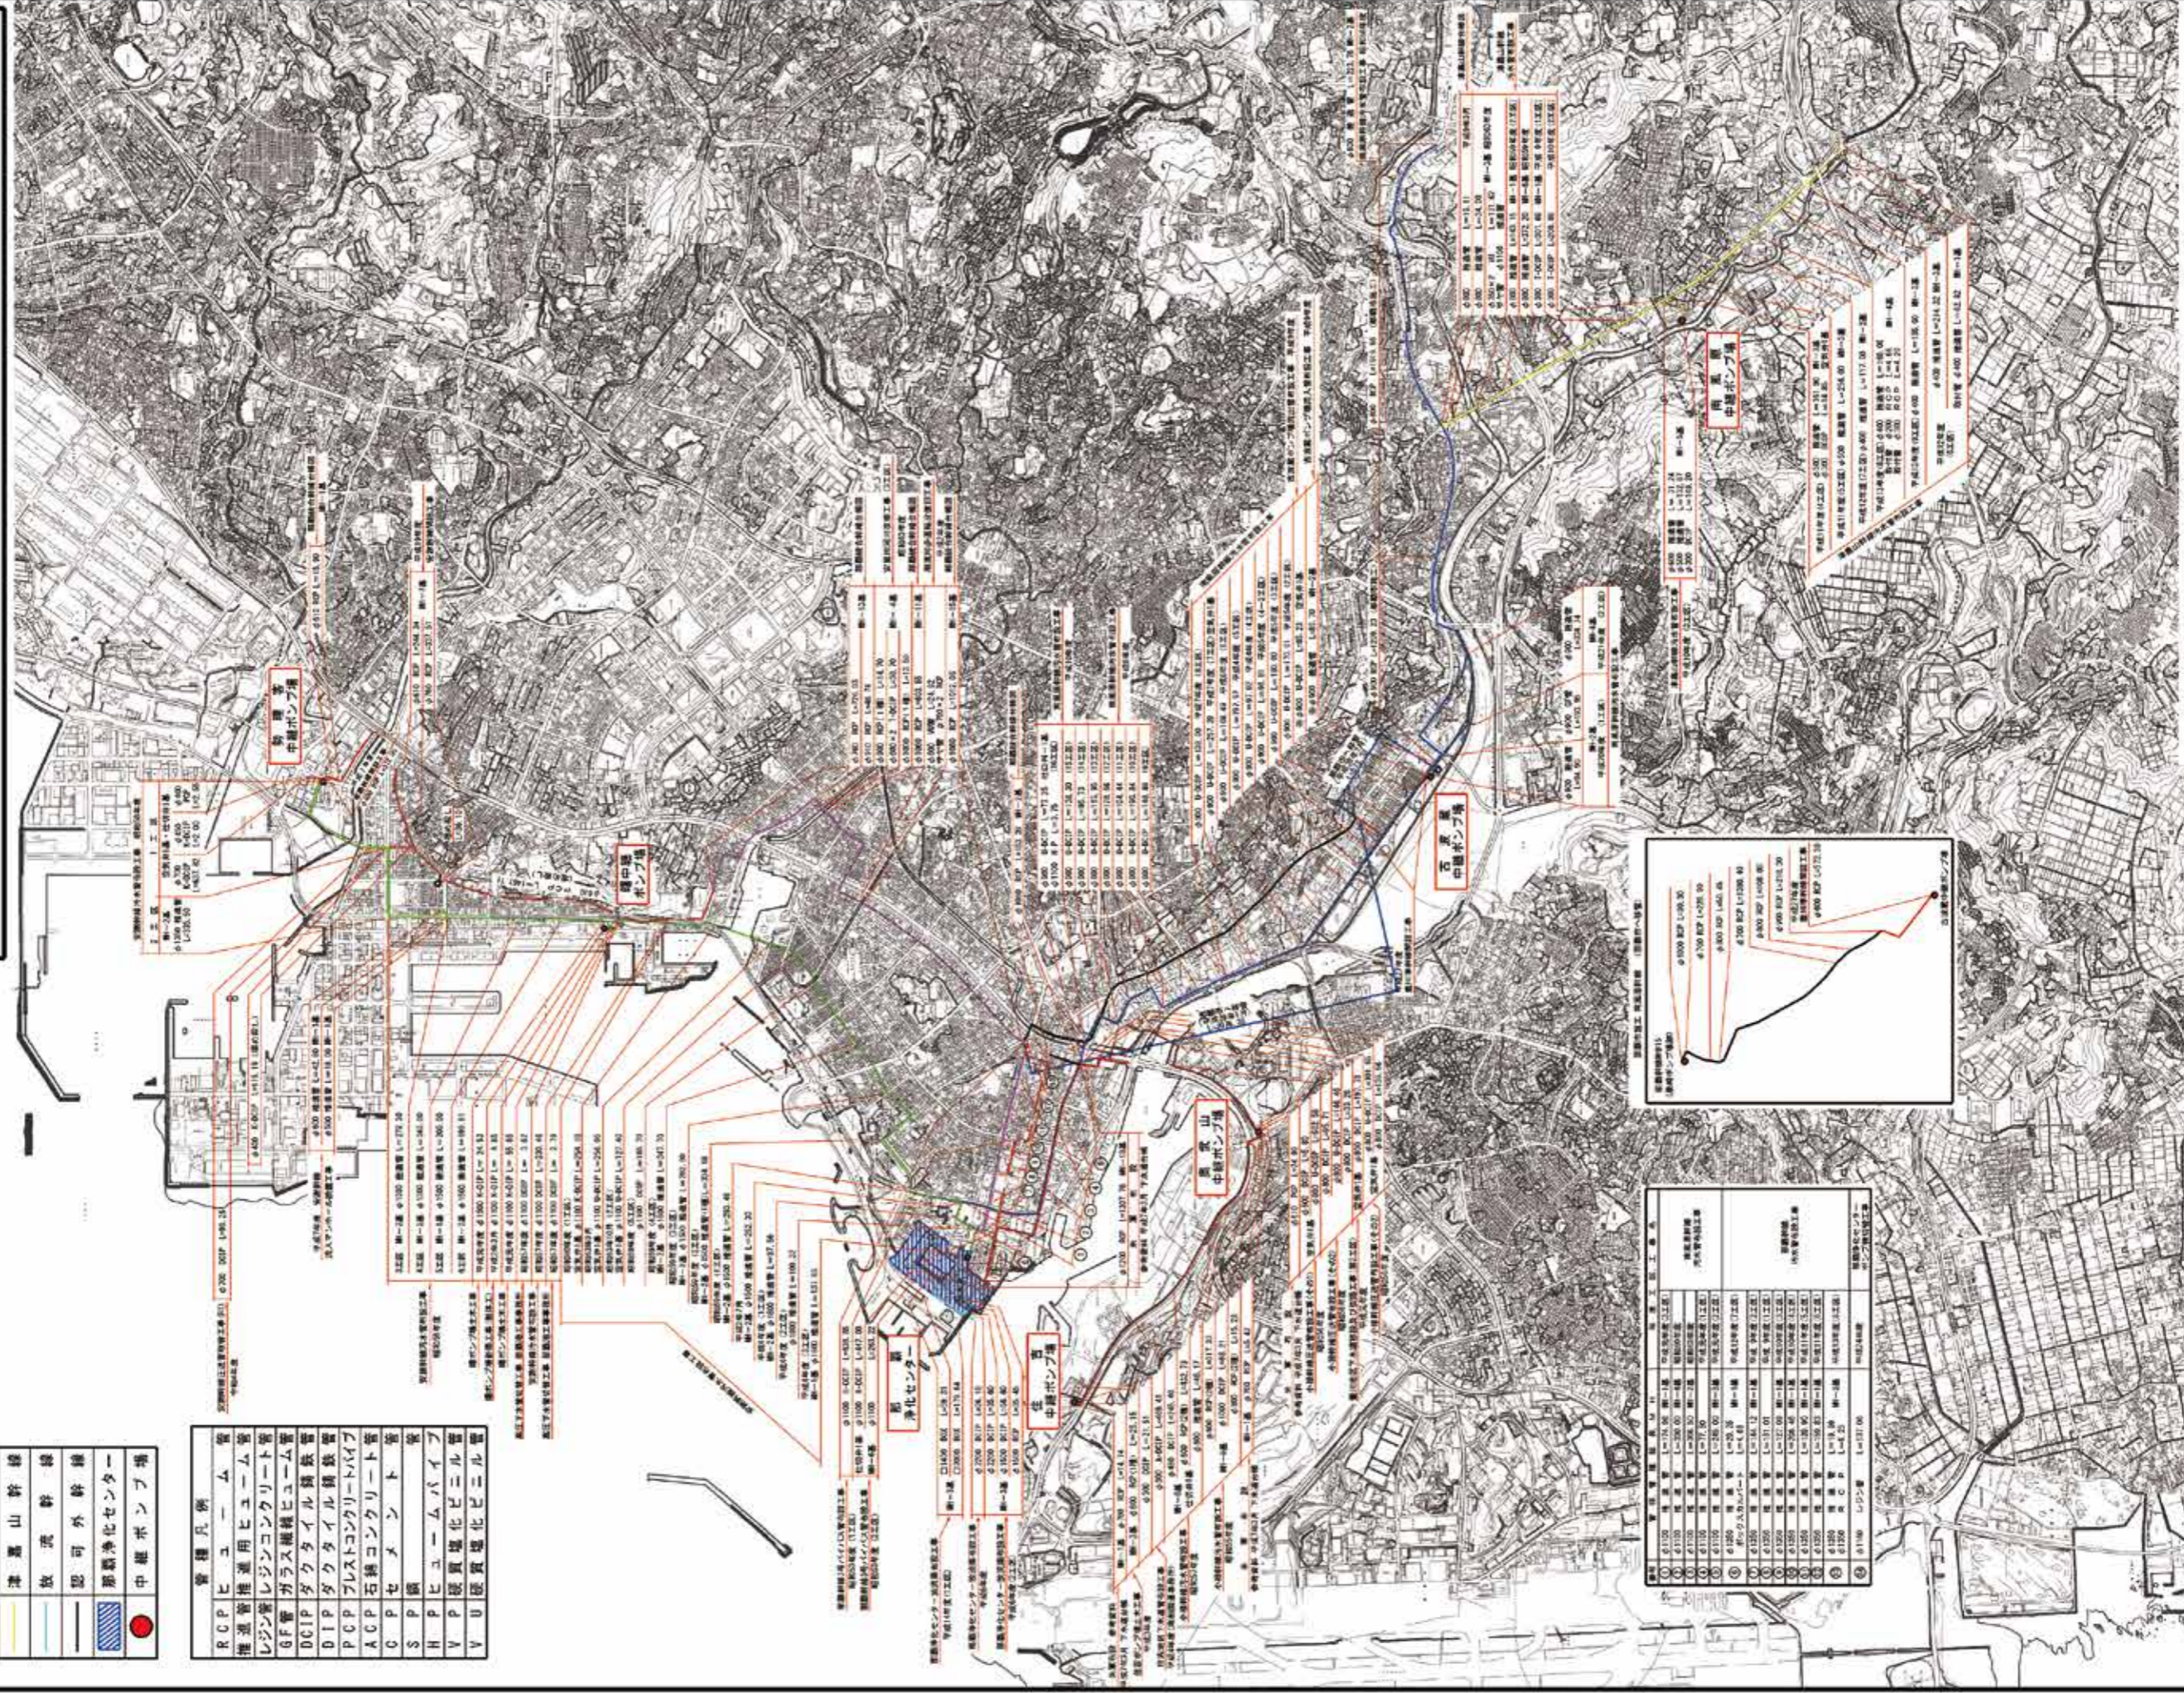

管種	規格	管径 (φ)	管長 (L)	管端高さ (H)	管端位置 (座標)	管端用途
RC	1100	1100	1000	1100	1100 000	浄化センター
P	1200	1200	1000	1200	1200 000	浄化センター
V	1200	1200	1000	1200	1200 000	浄化センター
G	1200	1200	1000	1200	1200 000	浄化センター
D	1200	1200	1000	1200	1200 000	浄化センター
P	1200	1200	1000	1200	1200 000	浄化センター
A	1200	1200	1000	1200	1200 000	浄化センター
C	1200	1200	1000	1200	1200 000	浄化センター
S	1200	1200	1000	1200	1200 000	浄化センター
H	1200	1200	1000	1200	1200 000	浄化センター
V	1200	1200	1000	1200	1200 000	浄化センター
V	1200	1200	1000	1200	1200 000	浄化センター

管種	規格	管径 (φ)	管長 (L)	管端高さ (H)	管端位置 (座標)	管端用途
RC	1100	1100	1000	1100	1100 000	浄化センター
P	1200	1200	1000	1200	1200 000	浄化センター
V	1200	1200	1000	1200	1200 000	浄化センター
G	1200	1200	1000	1200	1200 000	浄化センター
D	1200	1200	1000	1200	1200 000	浄化センター
P	1200	1200	1000	1200	1200 000	浄化センター
A	1200	1200	1000	1200	1200 000	浄化センター
C	1200	1200	1000	1200	1200 000	浄化センター
S	1200	1200	1000	1200	1200 000	浄化センター
H	1200	1200	1000	1200	1200 000	浄化センター
V	1200	1200	1000	1200	1200 000	浄化センター
V	1200	1200	1000	1200	1200 000	浄化センター

沖縄県下水道事務所 令和3年度