




万国津梁館 全体平面図 (縮尺1/550)

Bankoku Shinryokan

工事名：万国津梁館LED化改修工事 (R6)

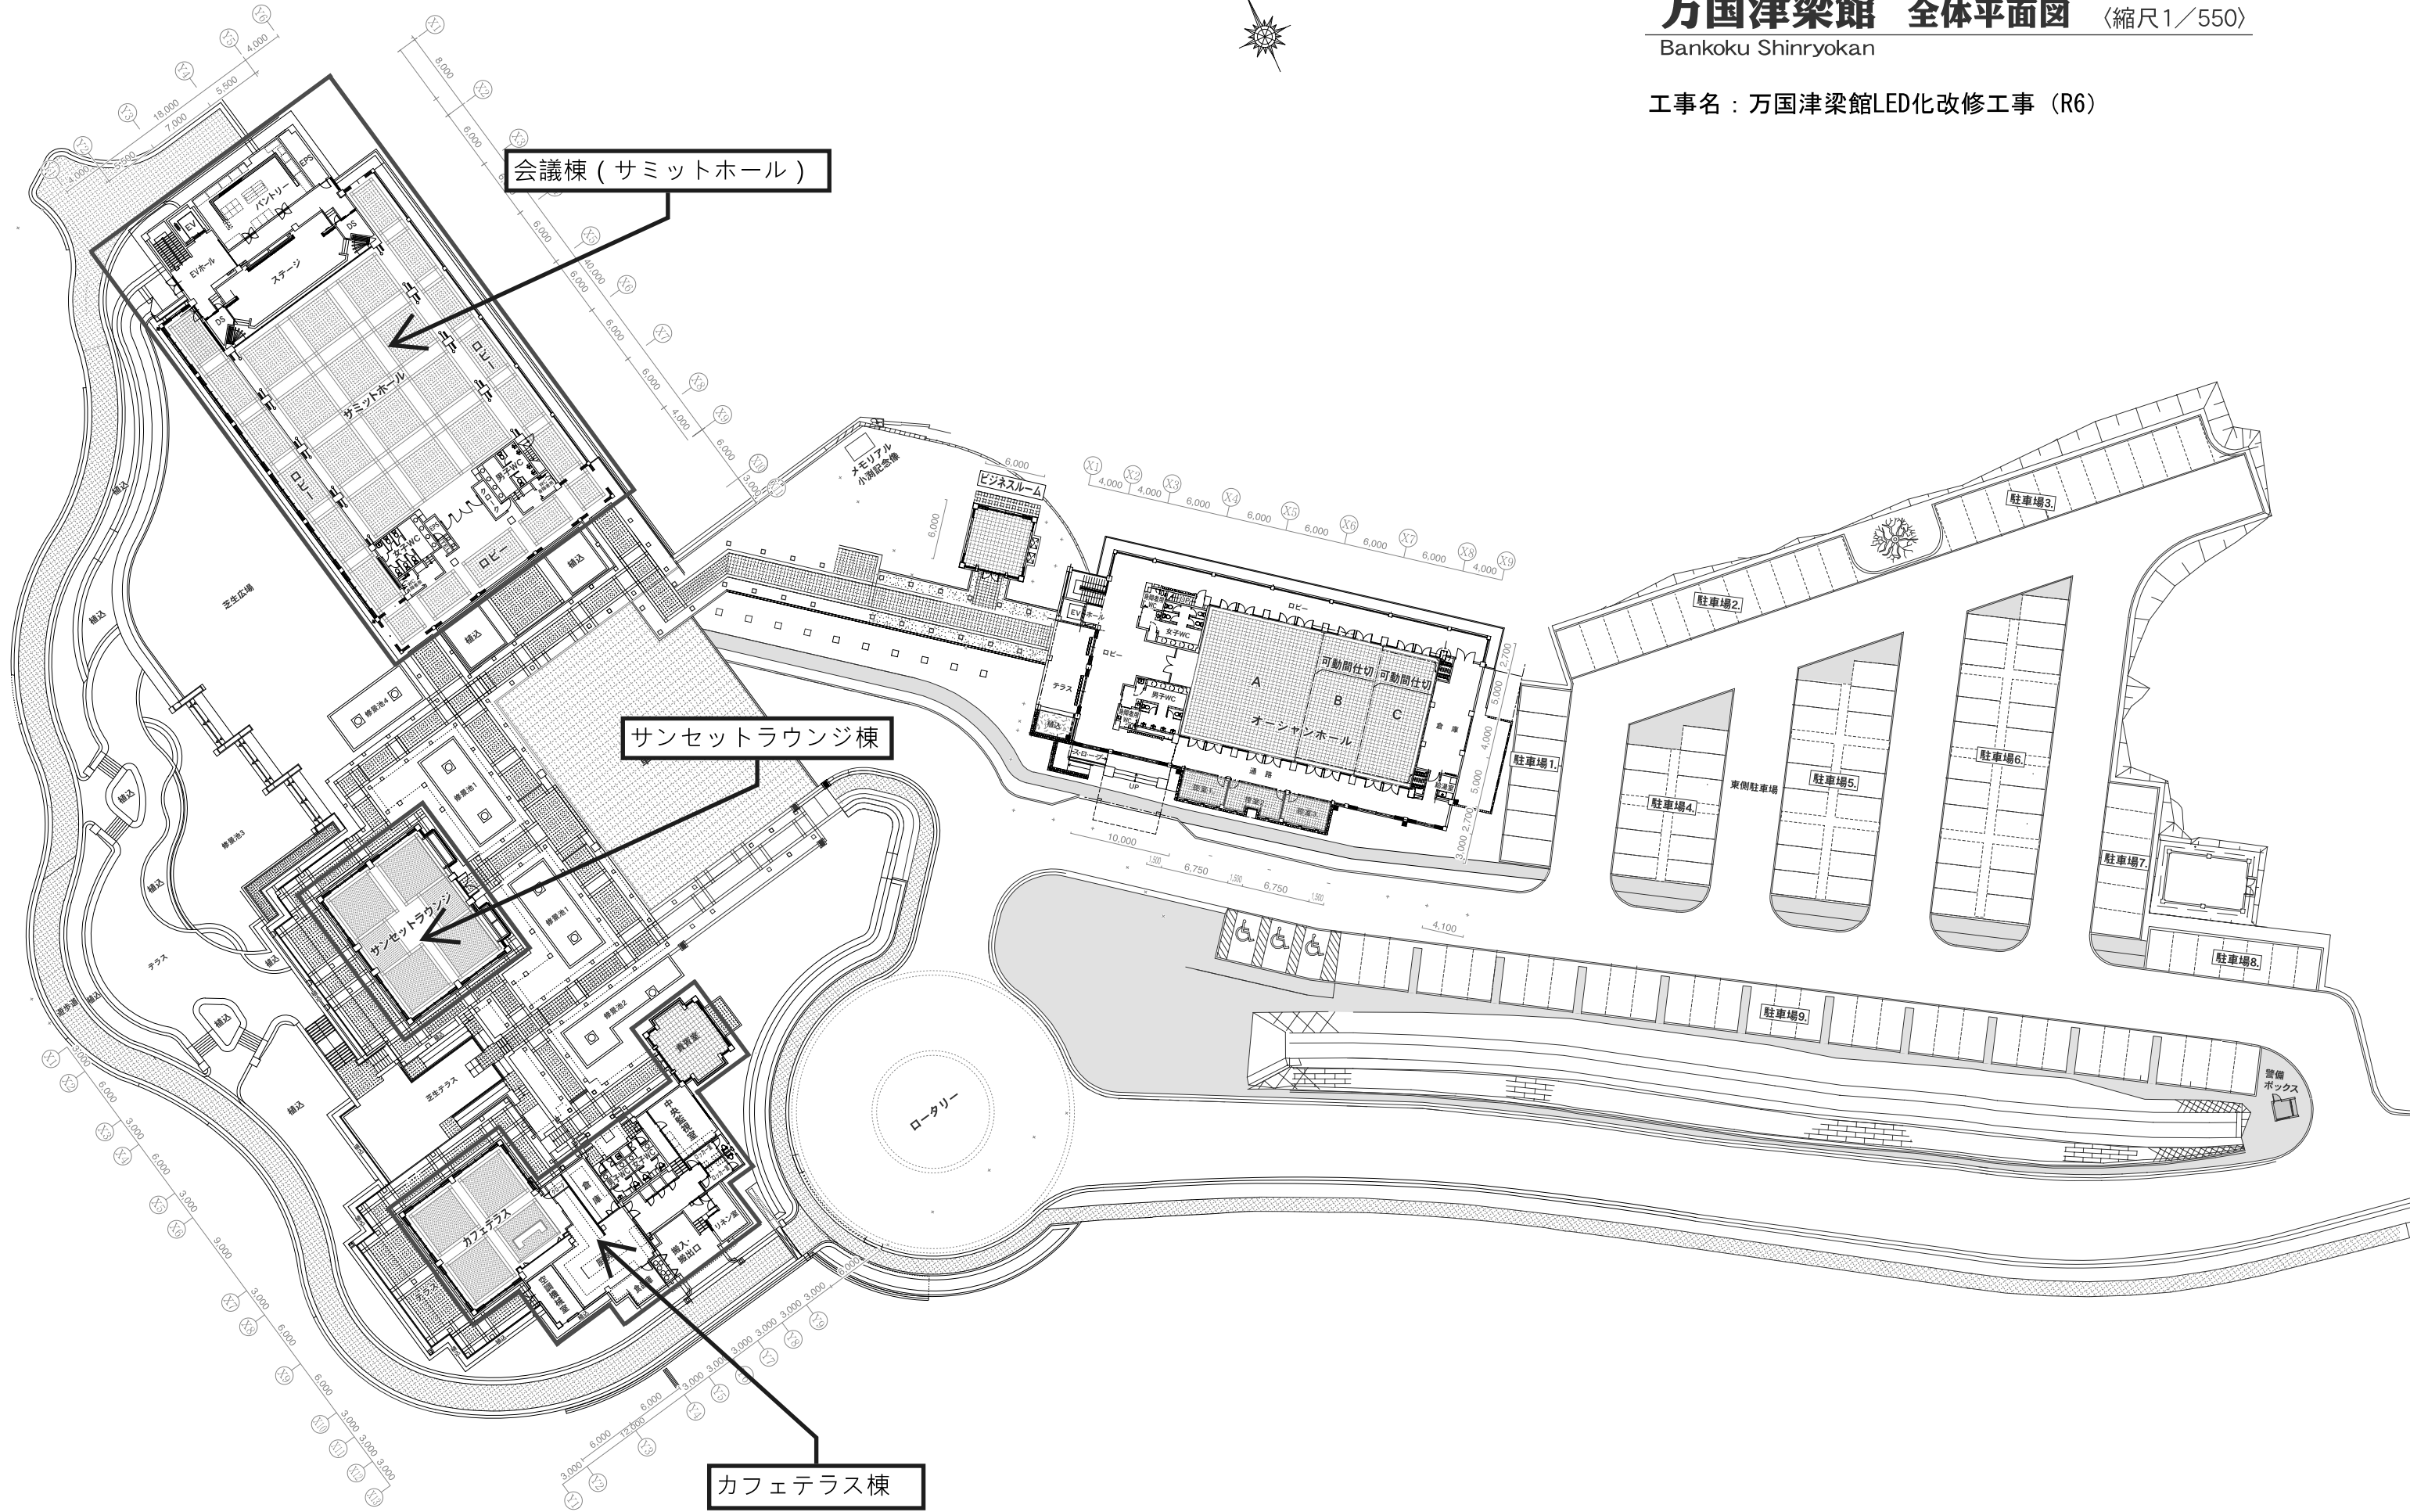

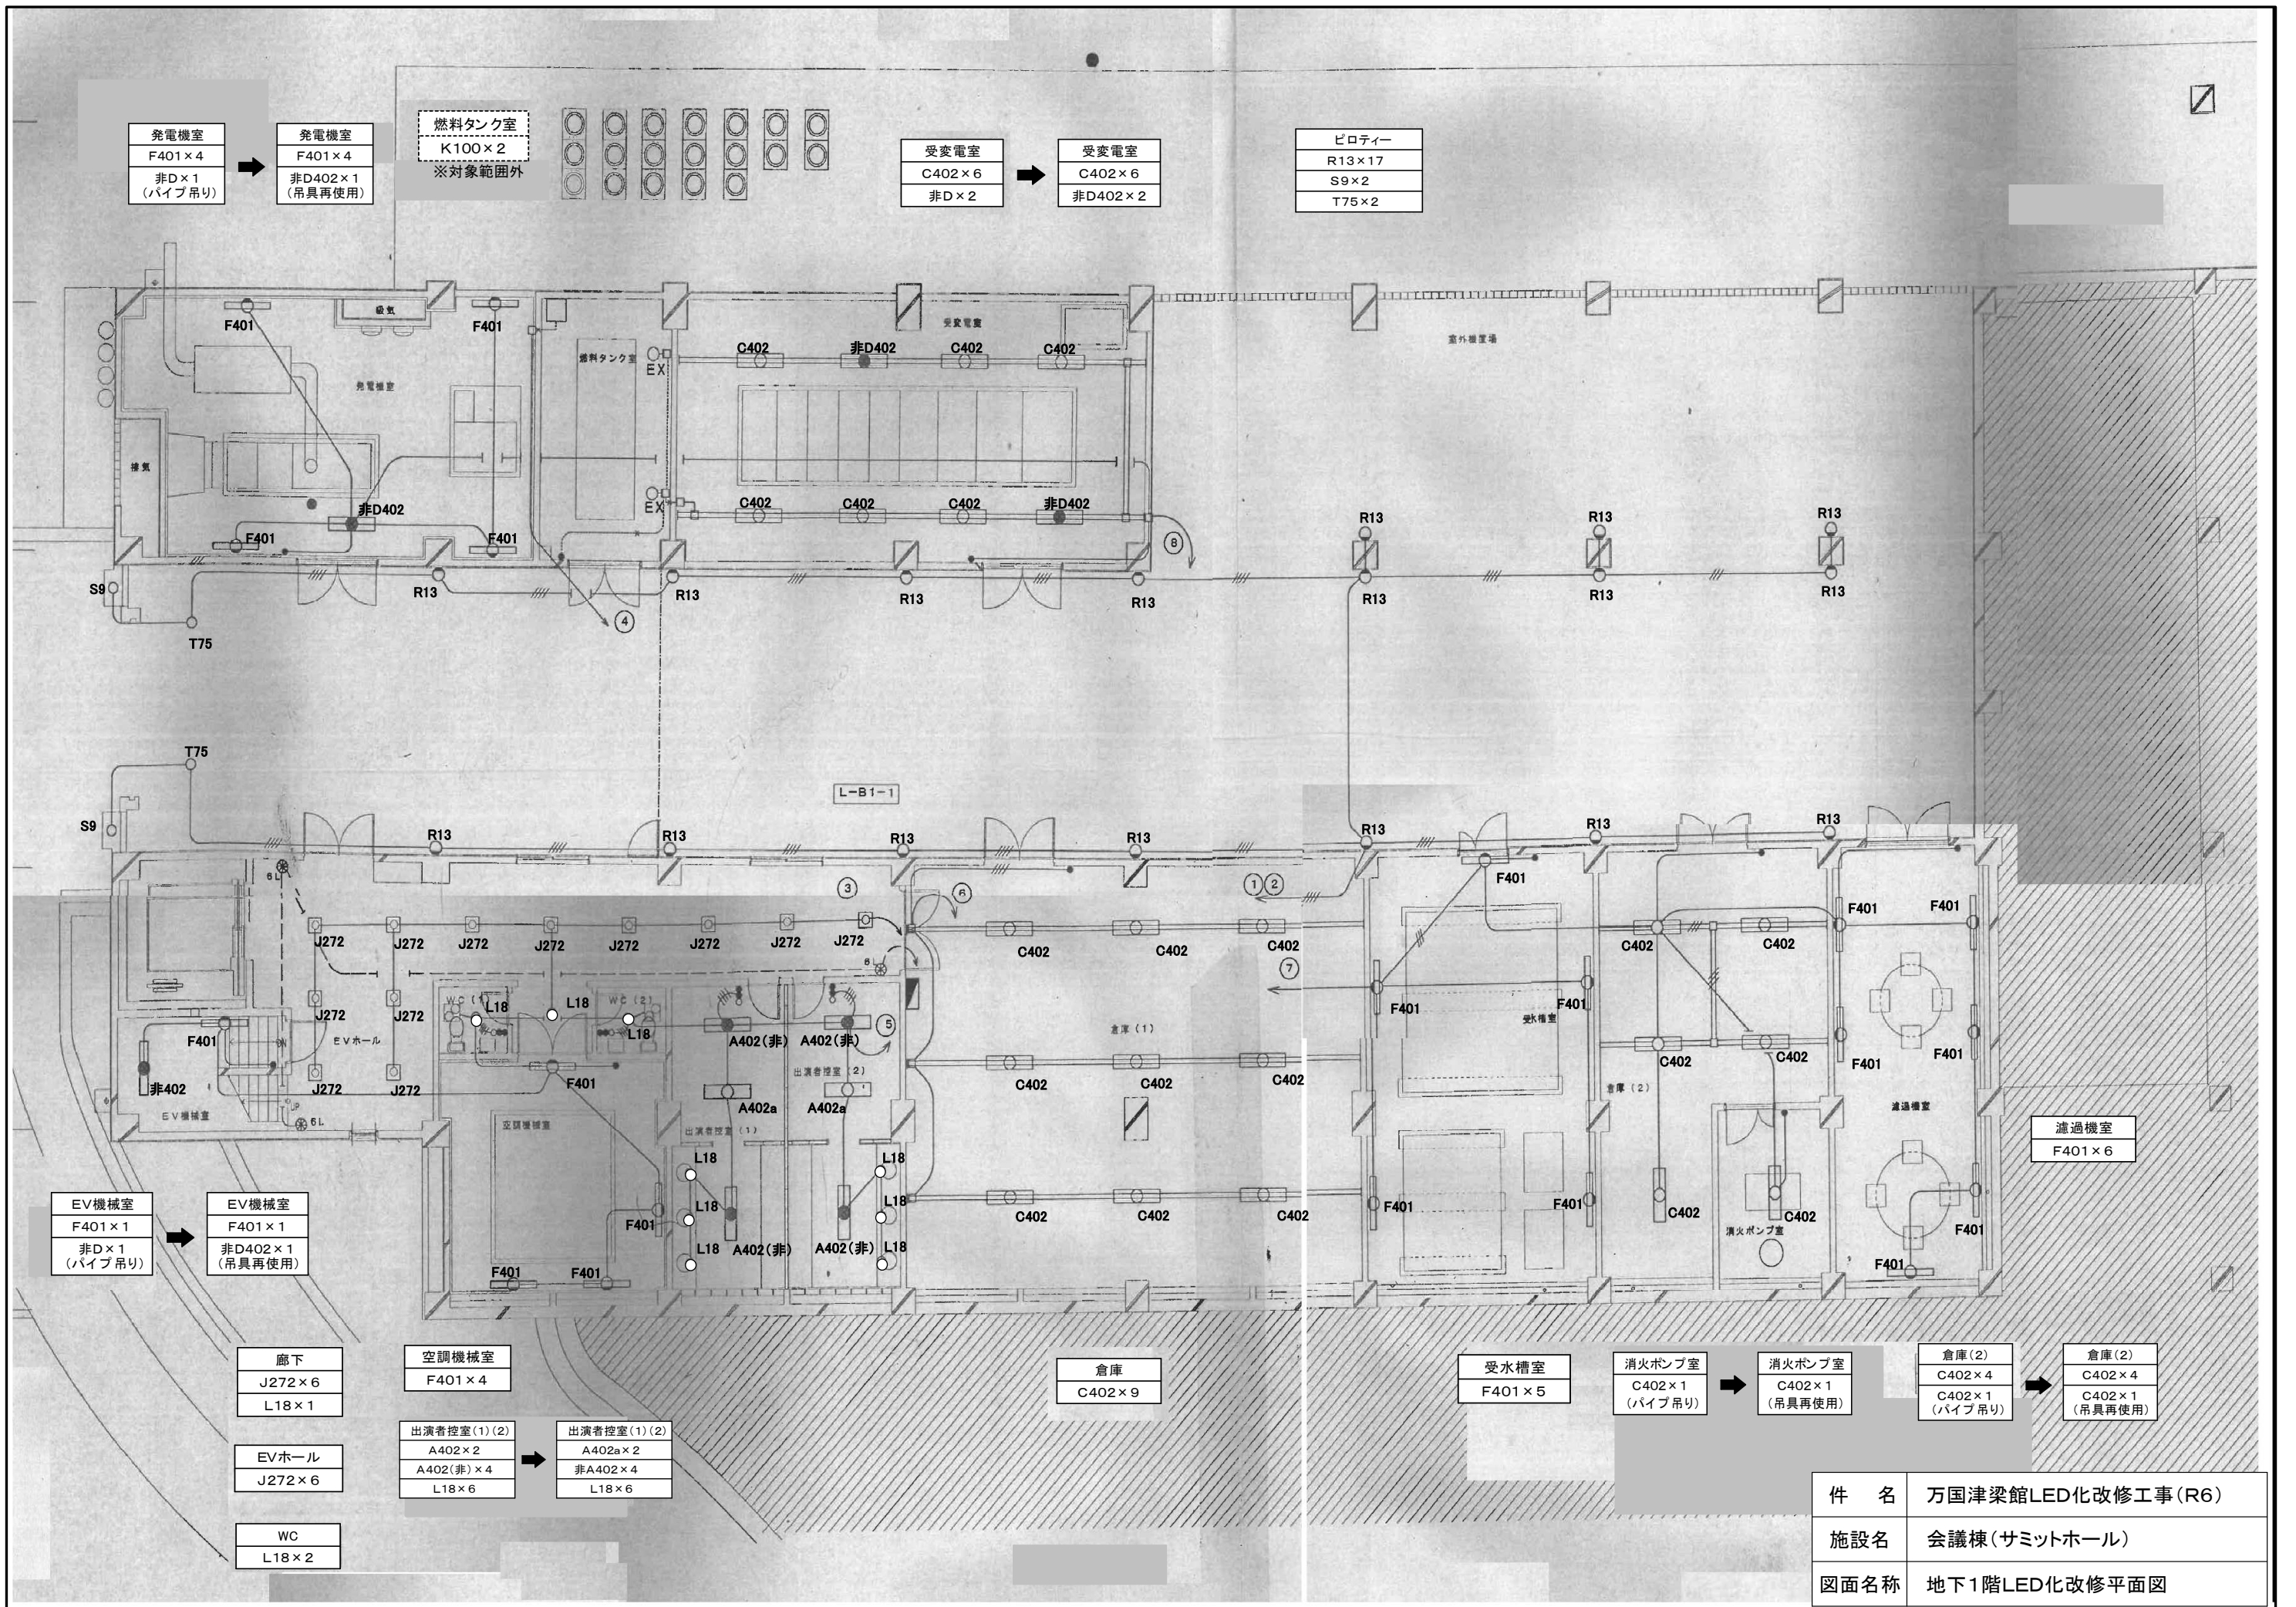

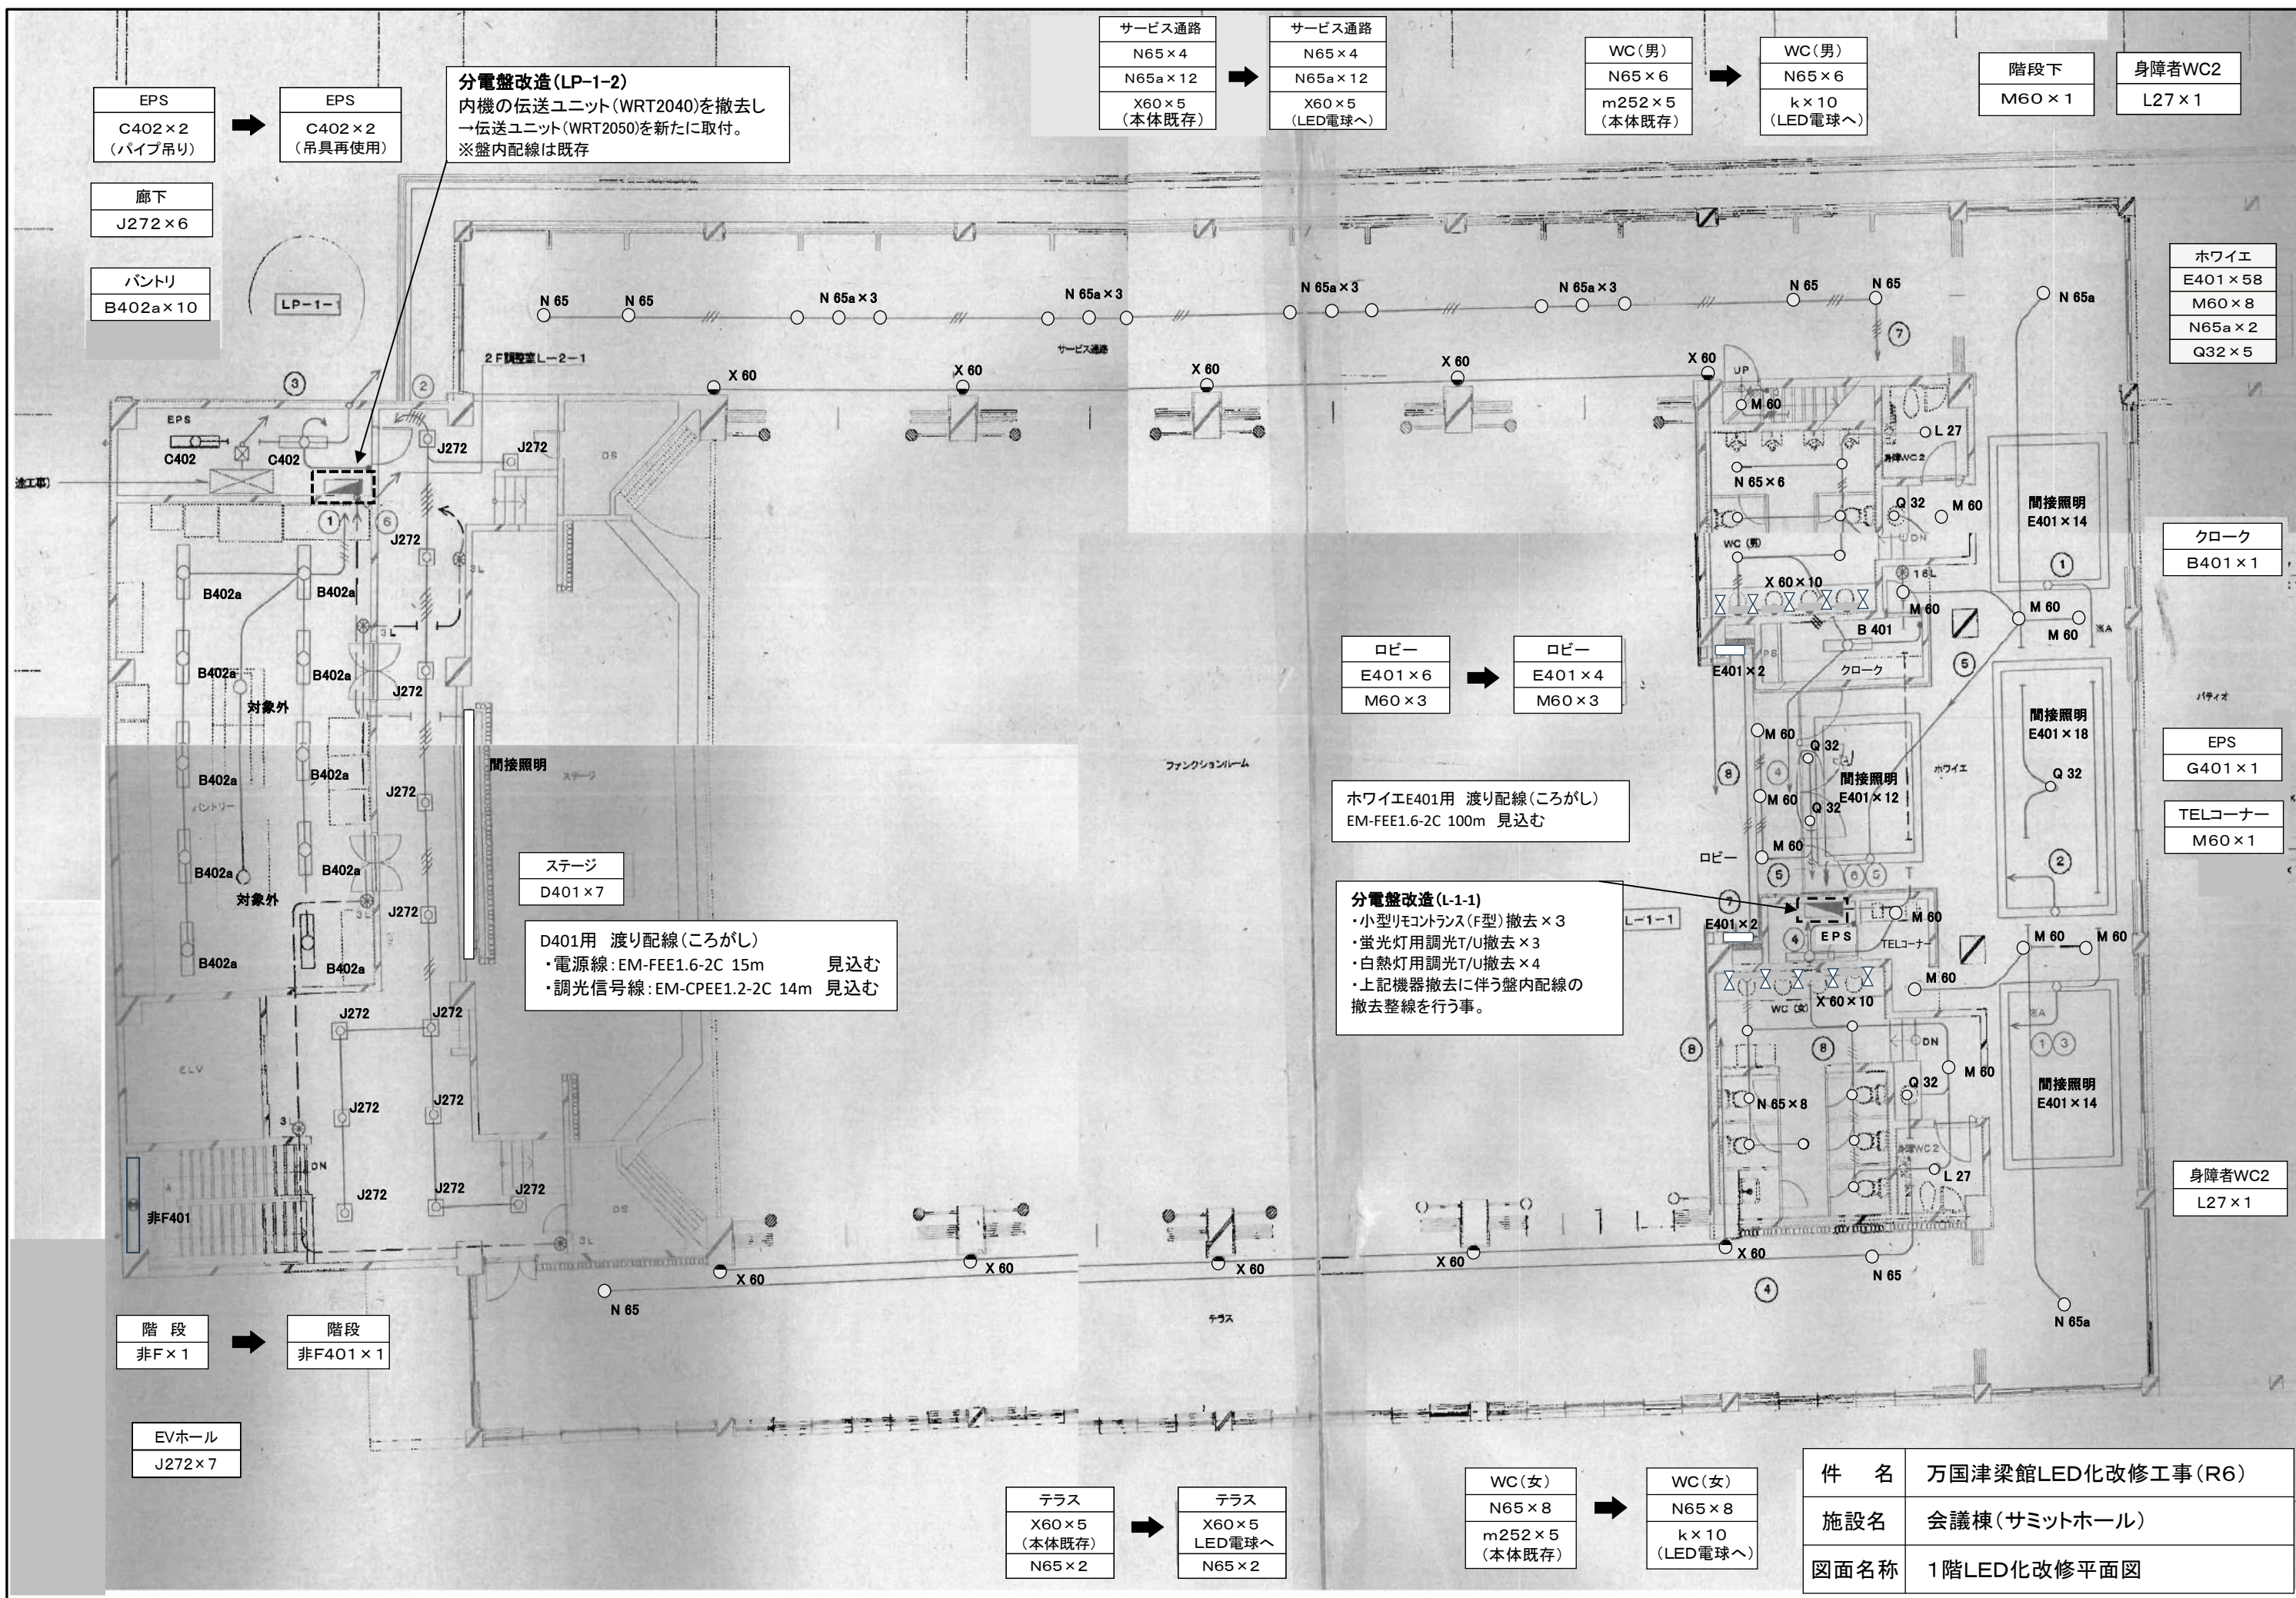

分電盤改造(LP-1-2)
 内機の伝送ユニット(WRT2040)を撤去し
 →伝送ユニット(WRT2050)を新たに取付。
 ※盤内配線は既存

サービス通路 N65×4 N65a×12 X60×5 (本体既存)	→	サービス通路 N65×4 N65a×12 X60×5 (LED電球へ)
---	---	---

WC(男) N65×6 m252×5 (本体既存)	→	WC(男) N65×6 k×10 (LED電球へ)
------------------------------------	---	------------------------------------

階段下 M60×1	→	身障者WC2 L27×1
--------------	---	-----------------

EPS C402×2 (パイプ吊り)	→	EPS C402×2 (吊具再使用)
--------------------------	---	--------------------------

廊下 J272×6

パントリー B402a×10

ホワイエ E401×58 M60×8 N65a×2 Q32×5

クローク B401×1

EPS G401×1

TELコーナー M60×1

身障者WC2 L27×1

ロビー E401×6 M60×3	→	ロビー E401×4 M60×3
------------------------	---	------------------------

ホワイエE401用 渡り配線(ころがし)
 EM-FEE1.6-2C 100m 見込む

分電盤改造(L-1-1)
 ・小型リモコン(F型)撤去×3
 ・蛍光灯用調光T/U撤去×3
 ・白熱灯用調光T/U撤去×4
 ・上記機器撤去に伴う盤内配線の撤去整線を行う事。

ステージ D401×7

D401用 渡り配線(ころがし)
 ・電源線: EM-FEE1.6-2C 15m 見込む
 ・調光信号線: EM-CPEE1.2-2C 14m 見込む

階段 非F×1	→	階段 非F401×1
------------	---	---------------

EVホール J272×7

テラス X60×5 (本体既存) N65×2	→	テラス X60×5 LED電球へ N65×2
---------------------------------	---	---------------------------------

WC(女) N65×8 m252×5 (本体既存)	→	WC(女) N65×8 k×10 (LED電球へ)
------------------------------------	---	------------------------------------

件名	万国津梁館LED化改修工事(R6)
施設名	会議棟(サミットホール)
図面名称	1階LED化改修平面図

会議室
D401×58
M60×20
Q35a×14
T-b×12

※会議室：今回範囲外

ステージ上部
B402×5

- 階段・廊下
M60×3
- 倉庫(1)
C402×2
- 同時通訳室
H552×4
N60×8
- 調整室
M60×8
Y65×4
- 休憩室
E401×5
- 倉庫(2)
C402×2
- 廊下
M60×8

D401用調光信号線(L-2-1~D401間)
(天井裏キャットウォーク内ころがし配線)
EM-CPEE1.2-2C 50m

間接照明D401へ至る

既設調光SW撤去(配線再利用)
→ブランクプレート取付

既設ライコン撤去(配線再利用)
→D401用信号線式ライコン取付

既設調光SW撤去→N60用ライコン取付
(同時通訳室×4室)

渡り配線(ころがし)
EM-FEE1.6-2C 10m

会議室
D401×58
M60×20
Q35a×14
T-b×12

※会議室：今回範囲外

件名	万国津梁館LED化改修工事(R6)
施設名	会議棟(サミットホール)
図面名称	2階LED化改修平面図